

CT-125F 16 通道数字量输入/24VDC/PNP

1 模块特点

- ◆ 模块支持 16 通道数字量输入，支持高电平输入，接 PNP 型传感器
- ◆ 模块可采集现场设备的数字量输出信号(干接点或有源输出)
- ◆ 模块可接入 2 线或 3 线制数字传感器
- ◆ 模块内部总线和现场输入隔离
- ◆ 模块支持输入信号保持功能，保持时间可设置
- ◆ 模块带有 16 个数字量输入通道 LED 指示灯
- ◆ 添加计数器模块后，计数功能有效
- ◆ 添加现场电源检测子模块后，现场电源检测功能有效
- ◆ 模块每个输入通道支持 32 位计数器，计数频率<200Hz
- ◆ 模块可设置数字信号输入滤波时间和计数器字节传输顺序
- ◆ 模块每个通道可独立设置计数模式和计数方向
- ◆ 模块输入通道回路供电需外部供电 24VDC

2 技术参数

通用参数	
功率	Max.63mA@5.0VDC
隔离	I/O 通道与系统电源隔离电压 AC500V I/O 通道与 PE 隔离电压 AC500V I/O 通道与现场电源隔离电压 AC500V
现场电源	供电: 19.2~28.8VDC (标称 24VDC)
接线	Max.1.0mm ² (AWG 18) Min.0.2mm ² (AWG 24)
安装方式	35mm 导轨安装
尺寸	115*14*75mm
重量	65g
环境参数	
水平安装工作温度	-35°C~60°C
垂直安装工作温度	-35°C~50°C
相对湿度	5~95%RH 无冷凝
存储温度	-40°C~85°C
存储湿度	5~95%RH 无冷凝
制造测试温度	-40°C~75°C
防护等级	IP20
抗振性能	符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-6 标准
抗冲击性能	符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-27 标准
EMC 性能	符合 IEC 61131-2、IEC 61000-4 标准
输入参数	
通道数	16 通道高电平输入
指示灯	16 个通道输入指示灯
输入类型	IEC 61131-2 Type3
开启电压	11~30Vdc (相对端供电 0V)
关闭电压	-3~5Vdc (相对端供电 0V)
开启电流	11VDC 3.953mA
输入阻抗	>2.5kΩ
输入延时	OFF to ON: Max.1.097ms ON to OFF: Max.781us
滤波时间	默认 10ms
采样频率	500Hz
计数频率	<200Hz
计数有效脉宽	2.5ms


警告

意外的设备操作

- 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。


未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

3 硬件接口

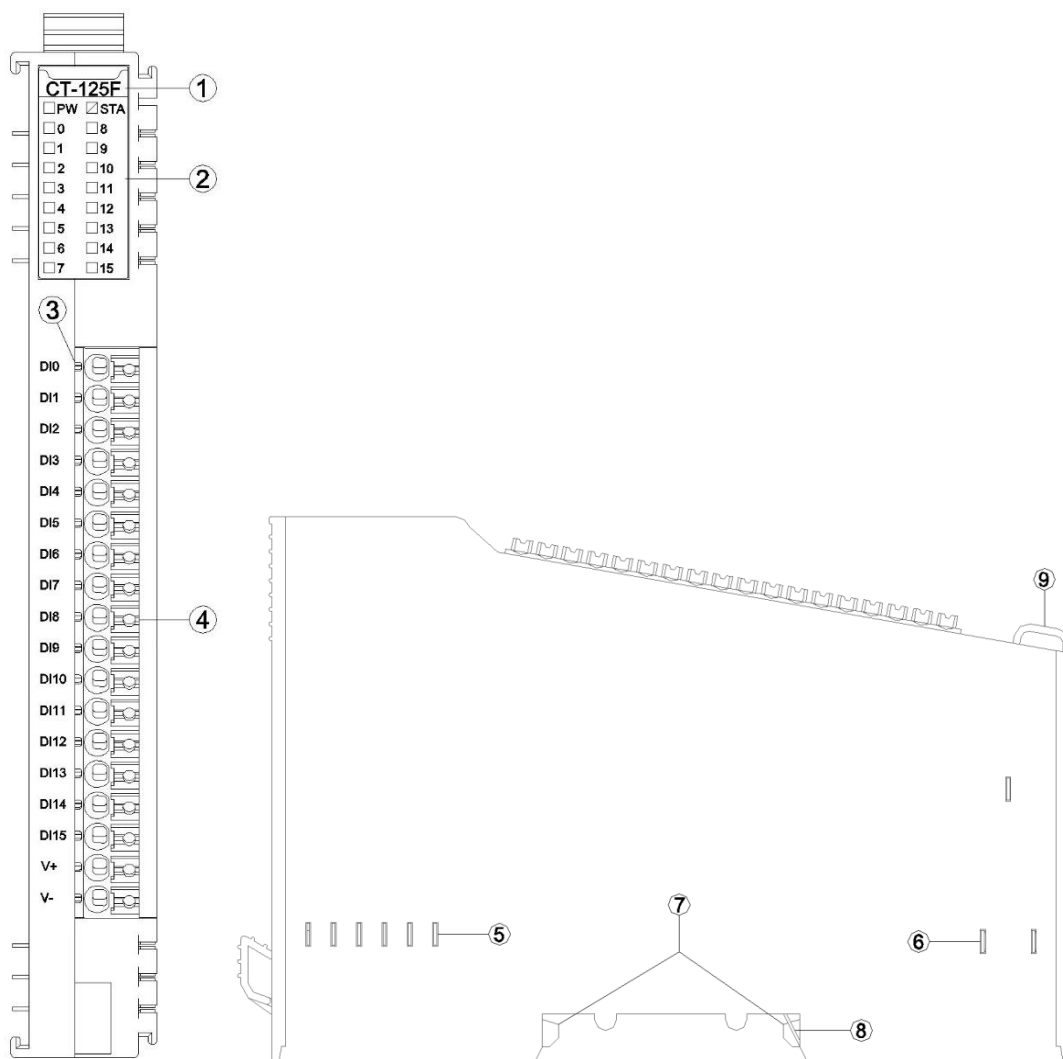

- ① 模块型号
- ② 状态指示灯
- ③ 通道指示灯
- ④ 接线端子和标识
- ⑤ 内部总线
- ⑥ 现场电源
- ⑦ 卡扣
- ⑧ 接地弹片
- ⑨ 线束固定

3.1 LED 指示灯定义

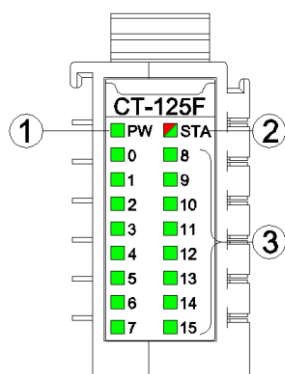

- ① 电源指示灯(绿色)
- ② 模块状态指示灯(红色/绿色)
- ③ 输入通道指示灯(绿色)

PW 电源指示灯	含义
亮	内部总线供电正常
灭	内部总线供电异常
STA 模块状态指示灯	含义
绿色慢闪(2.5Hz)	模块内部总线未启动
红色慢闪(2.5Hz)	模块内部总线离线
绿色常亮	模块工作正常
红绿交替闪烁(2.5Hz)	当前状态为升级模式
红绿交替闪烁(10Hz)	正在进行固件升级
红色闪 2 次	模块异常已软重启
0-15 通道指示灯	含义
亮	输入信号有效
灭	输入信号无效


警告

意外的设备操作

- 通过查看 PW 指示灯状态，判断模块供电状态。PW 绿灯常亮，供电正常，否则会导致模块不能正常工作。
- 模块初始上电时，会有 3S 时间用于背板总线连接，背板总线初始化通过后 STA 是绿灯常亮状态，若是 STA 处于绿灯闪烁状态，表明背板总线初始化未通过，需断电重启，重新初始化。
- 模块正常运行过程中 STA 出现异常工作状态，请检查所有模块的固件版本信息，详情咨询零点技术支持。
- 模块若有升级操作时，在升级完成后，运行前需要检查所有的模块都在正常的状态，否则会导致异常发生。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

3.2 现场通道指示灯(绿色)

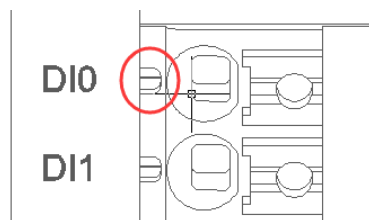

当输入通道的输入信号有效时对应的现场通道指示灯被点亮。

3.3 接线端子定义

端子序号	符号	说明
1	DI0	信号输入
2	DI1	
3	DI2	
4	DI3	
5	DI4	
6	DI5	
7	DI6	
8	DI7	
9	DI8	信号输入
10	DI9	
11	DI10	
12	DI11	
13	DI12	
14	DI13	
15	DI14	
16	DI15	
17	V+	电源输入
18	V-	电源输入


警告

意外的设备操作

- DI 通道接线端子有防反接保护功能。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

冷压端子端接时，应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看，并按对应的节点序号端接。导线需要采用铜导线且线芯大于 0.2mm^2 、小于 1mm^2 。冷压端子参数参考如下：

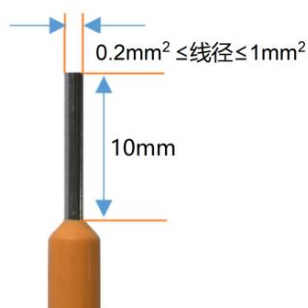

警告

意外的设备操作

- 剥去导线绝缘层的长度大于 10mm 以保证信号可靠连接。
- 导线需要采用铜导线且线芯大于等于 0.2mm^2 、小于等于 1mm^2 ，以保证信号可靠连接。
- 冷压端子端接时，应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看，并按对应的节点序号端接。
- 冷压端子在未正确衔接或彻底锁紧前，禁止通电。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

危险

火灾危险

- 仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规则。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。


警告

意外的设备操作

- 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

4 接线图

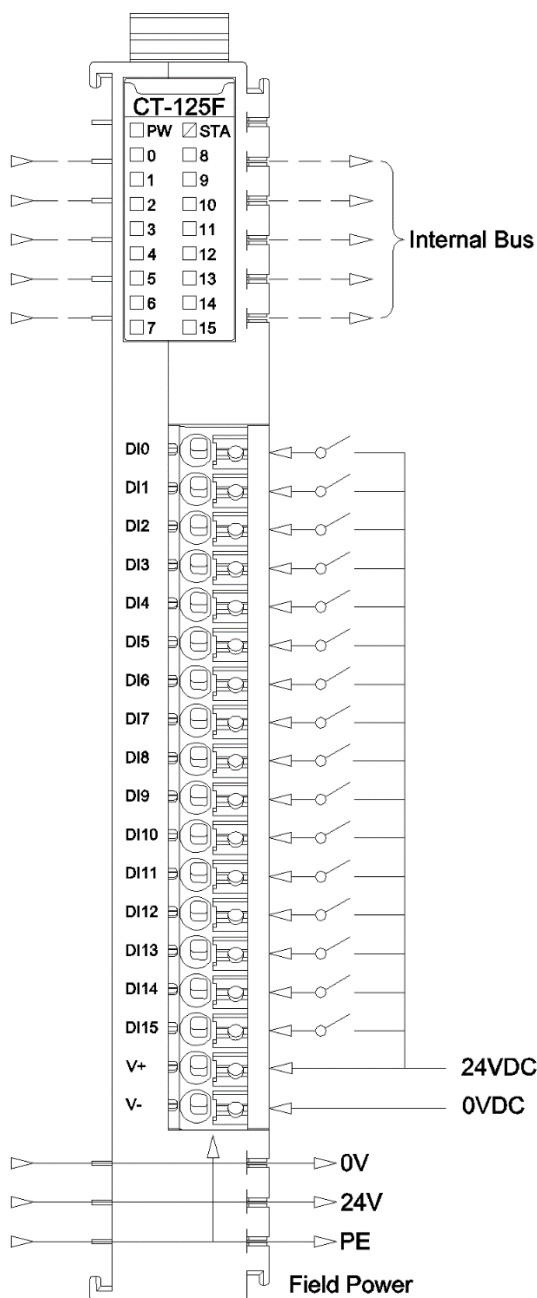

注意

设备无法操作

- 通道拆线时，请勿使用超过为此端子指定的最大按压力来压接弹簧端子，否则可能破坏弹簧端子回弹力，影响端子回弹。
 - 通道拆线时，请勿使用尖锐的工具按压弹簧端子，否则会损坏弹簧端子。
- 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

5 过程数据定义

<16DI Input Status>子模块过程数据定义

输入数据								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	DI Ch#7	DI Ch#6	DI Ch#5	DI Ch#4	DI Ch#3	DI Ch#2	DI Ch#1	DI Ch#0
Byte 1	DI Ch#15	DI Ch#14	DI Ch#13	DI Ch#12	DI Ch#11	DI Ch#10	DI Ch#9	DI Ch#8

数据说明：

DI Ch#(0-15): 当对应通道输入信号有效时，该位置 1，输入无效时为 0。

0: 输入信号无效

1: 输入信号有效

<16DI Counter Submodule>计数器模块过程数据定义

输入数据								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	Counter Value Ch#0							
Byte 1								
Byte 2								
Byte 3								
Byte 4	Counter Value Ch#1							
Byte 5								
Byte 6								
Byte 7								
Byte 8	Counter Value Ch#2							
Byte 9								
Byte 10								
Byte 11								
Byte 12	Counter Value Ch#3							
Byte 13								
Byte 14								
Byte 15								
Byte 16	Counter Value Ch#4							
Byte 17								
Byte 18								
Byte 19								
Byte 20	Counter Value Ch#5							
Byte 21								
Byte 22								
Byte 23								

Byte 24	Counter Value Ch#6
Byte 25	
Byte 26	
Byte 27	
Byte 28	Counter Value Ch#7
Byte 29	
Byte 30	
Byte 31	
Byte 32	Counter Value Ch#8
Byte 33	
Byte 34	
Byte 35	
Byte 36	Counter Value Ch#9
Byte 37	
Byte 38	
Byte 39	
Byte 40	Counter Value Ch#10
Byte 41	
Byte 42	
Byte 43	
Byte 44	Counter Value Ch#11
Byte 45	
Byte 46	
Byte 47	
Byte 48	Counter Value Ch#12
Byte 49	
Byte 50	
Byte 51	
Byte 52	Counter Value Ch#13
Byte 53	
Byte 54	
Byte 55	
Byte 56	Counter Value Ch#14
Byte 57	
Byte 58	
Byte 59	
Byte 60	Counter Value Ch#15
Byte 61	
Byte 62	
Byte 63	

输出数据								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter
	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset
	Ch#7	Ch#6	Ch#5	Ch#4	Ch#3	Ch#2	Ch#1	Ch#0
Byte 1	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter	Counter
	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset
	Ch#15	Ch#14	Ch#13	Ch#12	Ch#11	Ch#10	Ch#9	Ch#8

数据说明:

Counter Value Ch#(0-15): 计数值, 32 位无符号整数, 溢出后自动清零。

Counter Reset Ch#(0-15): 数据位从 0 变到 1 时(上升沿), 对应通道的输入计数器被清零。

注: 计数器模块只能配置在子模块插槽 2。输入通道计数频率最大 200Hz, 当输入信号超过该频率时, 计数结果可能与实际值不一致。

<16DI Field Power Check Submodule>过程数据定义

输入数据								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	DI Ch 0~15

数据说明:

DI Ch 0-15: 16 通道现场电源检测, 有效时该位置 1, 无效时为 0。

0: 现场电源连接无效

1: 现场电源连接有效

注: 16 通道现场电源检测在子模块可配置在子模块插槽 2 或者 3。

6 配置参数定义

<16DI Input Status>子模块配置参数定义

配置参数											
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Byte 0	Input Filtering Time(ms)										
Byte 1											
Byte 2	Reserved					Input Holding Time(ms)					
Byte 3	Reserved										
Byte 4											

数据说明：

Input Filtering Time(ms): 通道的输入滤波时间（0~65535），单位 ms。

(默认值：10)

Input Holding Time(ms): 通道的信号输入保持时间，单位 ms。(默认值：

0)

0: Disable

1: 200ms

2: 500ms

3: 1000ms

4: 1500ms

5: 2000ms

6: 3000ms

7: 5000ms

<16DI Counter Submodule>子模块配置参数定义

输入数据								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	Reserved				Storage Enable	Storage Function	32Bit Data Format	
Byte 1	Count Mode Ch#3		Count Mode Ch#2		Count Mode Ch#1		Count Mode Ch#0	
Byte 2	Count Mode Ch#7		Count Mode Ch#6		Count Mode Ch#5		Count Mode Ch#4	
Byte 3	Count Mode Ch#11		Count Mode Ch#10		Count Mode Ch#9		Count Mode Ch#8	

Byte 4	Count Mode Ch#15		Count Mode Ch#14		Count Mode Ch#13		Count Mode Ch#12	
Byte 5	Count Direction n Ch#7	Count Direction n Ch#6	Count Direction n Ch#5	Count Direction n Ch#4	Count Direction n Ch#3	Count Direction n Ch#2	Count Direction n Ch#1	Count Direction n Ch#0
Byte 6	Count Direction n Ch#15	Count Direction n Ch#14	Count Direction n Ch#13	Count Direction n Ch#12	Count Direction n Ch#11	Count Direction n Ch#10	Count Direction n Ch#9	Count Direction n Ch#8

数据说明：

32Bit Data Format: 通道计数值的字节传输顺序。(默认值：0)

- 0: AB-CD
- 1: BA-DC
- 2: CD-AB
- 3: DC-BA

Storage Function: 存储功能是否支持，只读属性，上传设备参数时此值为模块的实际值。

- 0: 不支持存储
- 1: 支持存储

Storage Enable: 存储使能，当存储功能使能时 IO 模块将实时保存计数值到非易失性存储器中，下一次上电时加载最后一次保存的计数值。(默认值：1)

- 0: 禁止
- 1: 使能

Count Mode Ch#(0-15): 输入通道的计数模式。(默认值：0)

- 0: 上升沿计数
- 1: 下降沿计数
- 2: 双边沿计数

Count Direction Ch#(0-15): 输入通道的计数方向。(默认值：0)

- 0: 向上计数
- 1: 向下计数

A 尺寸图

